


RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

Skala 1:100

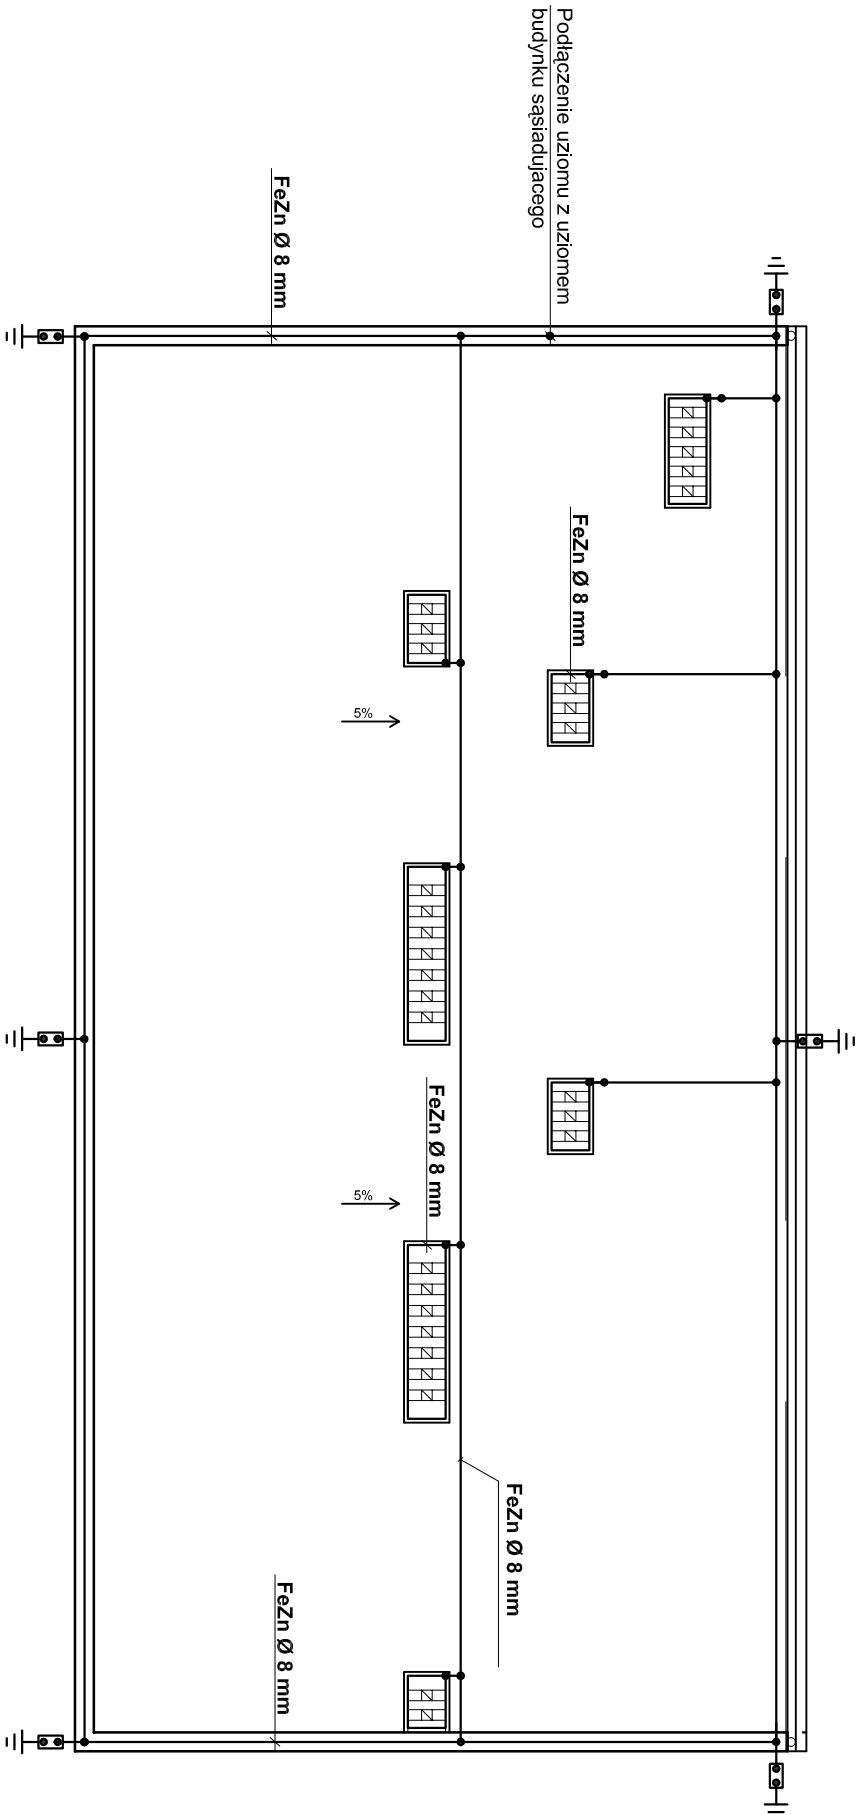

LEGENDA:

- — Złącza kontrolne
- — Złącze kontrolne należy podłączyć do istniejącego uziomu

UWAGI:

- Zwody poziome na dachu budynku wykonąć drutem ocynkowanym FeZn Ø 8 mm połączyć ze zwodami pionowymi zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Przewody odprowadzające należy umieścić w rurze izolacyjnej RS 28 w ociepleniu budynku. Przewody za pomocą zacisków kontrolnych połączyć w puszcze izolacyjnej PK 8 z bednarką przyłączoną do uziomu. Do puszek umieszczonych na wysokości ok. 1,5 m należy doprowadzić bednarkę w rurze ochronnej DVK 50.
- Należy zapewnić trwałą ciągłość połączeń pomiędzy zwodami na dachu oraz przewodów odprowadzających.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI PRO-INWEST	23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115 tel./fax 81 825-18-10 www.pro-inwest.krasnik.pl e-mail: biuro@pro-inwest.krasnik.pl NIP: 715-123-07-76, Regon: 432263370
---	---

ZAMIERZENIE (ZAMÓWIENIE):

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą okien w budynku Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim

OBIEKT:

Nazwa:	Budynek Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej
Adres:	ul. Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie
Nr ewid. działk(ek):	działka nr ewid. 412

INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY):

Inne nazwisko lub nazwa	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Opolu Lubelskim
Adres:	ul. Ogrodowa 9, 24-300 Opole Lubelskie

RYСУNEK:

TYTUŁ:	SKALA:	NUMER:
RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	1:100	E1

Asystował:

PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:
DATA: 18.10.2012r.	DATA: